


## Montarea paratrăsnetului IONIFLASH fixarea catargului cu ansamblu de picioare cu buloane

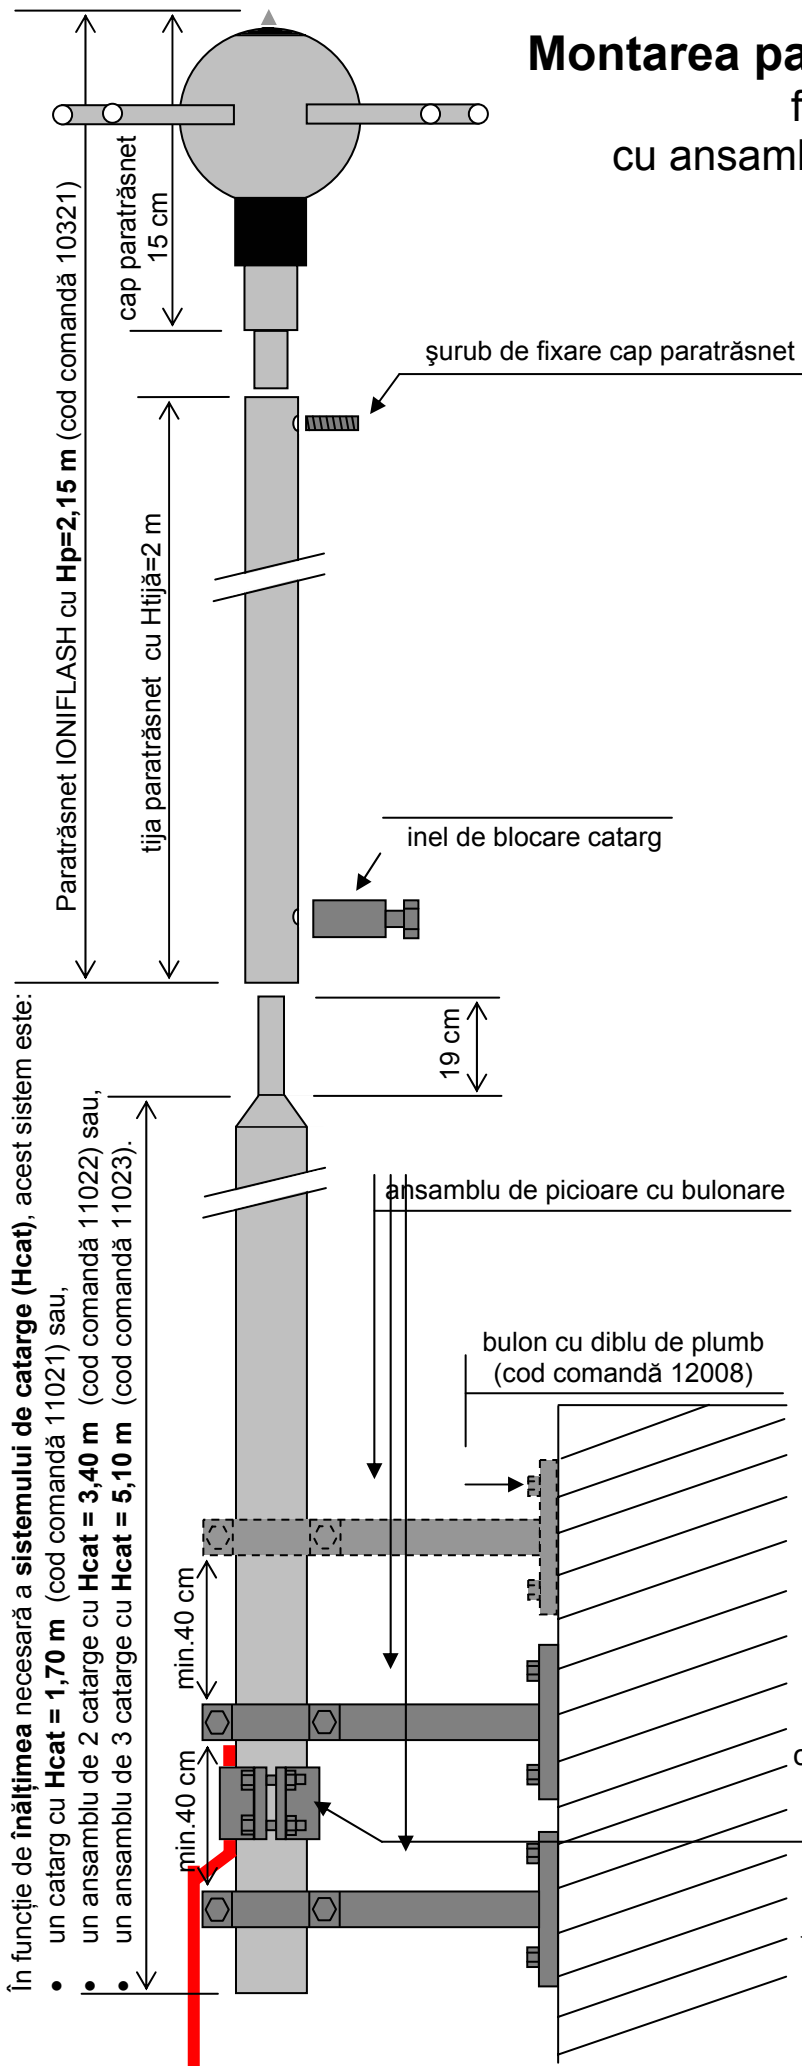

În funcție de înălțimea necesară a sistemului de catarge (Hcat), acest sistem este:

- un catarg cu  $H_{cat} = 1,70$  m (cod comandă 11021) sau,
- un ansamblu de 2 catarge cu  $H_{cat} = 3,40$  m (cod comandă 11022) sau,
- un ansamblu de 3 catarge cu  $H_{cat} = 5,10$  m (cod comandă 11023).

Paratrăsnetul IONIFLASH (cod comandă 10321 sau 10311) este livrat după cum urmează, împreună cu:

- șurubul de fixare cap paratrăsnet și colierul de racordare (pentru conductor de coborâre din cupru stanat), ambalate în cutie împreună cu capul paratrăsnetului.
- tija paratrăsnetului, ambalat separat într-un tub de carton.

Fiecare catarg din cadrul sistemului de catarge se livrează împreună cu un inel de blocare

Picioarele se livrează separat de buloane (cod comandă 12008)

**ATENȚIE:**

- Pentru  $H < 4$  m se utilizează ansamblu de 2 picioare cu bulonare (cod comandă 12012)
- Pentru  $H > 4$  m se utilizează ansamblu de 3 picioare cu bulonare (cod comandă 12013)

**NOTĂ :**  $H = H_p + H_{cat} = 2,15 + H_{cat}$

- 3,85 m cu un catarg
- 5,55 m cu ansamblu de 2 catarge
- 7,25 m cu ansamblu de 3 catarge

**Distanța minimă** dintre două picioare de fixare învecinate este de **40 cm**.